



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 30.03.2026
Batchnr.: EUAB75-26000684
Kundenr.: CA0025026
Valideringskode: 586B0EFCB4

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26000684-01**

Rekvirent

Roskilde Sten og Grus ApS - 101114

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 19.03.2026 **Slut:** 30.03.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-5:2003	Vibrationsindstampning
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse
DS/EN 933-9:2022	Prøvning med Methylenblåt

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26000684-01
Rapportdato: 30.03.2026
Batchnr.: EUAB75-26000684
Kundenr.: CA0025026

Analysereport

Prøvetype:	DBU/GAB 0-16 mm	Prøvested:	101114
Prøvemærke:		Prøve ID:	18-03-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00068401	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 125mm	100	%	
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	90	%	
Gennemfald 8 mm	62	%	
Gennemfald 4 mm	45	%	
Gennemfald 2 mm	37	%	
Gennemfald 1 mm	30	%	
Gennemfald 0,5 mm	22	%	
Gennemfald 0,25 mm	13	%	
Gennemfald 0,125 mm	5	%	
Gennemfald 0,063 mm	4.0	%	
Methylenblå			
Methylenblå værdi	0.7		
Vibrationsindstampning			
Maksimal tørdensitet	2.16	Mgram/m ³	
Optimalt vandindhold	7.2	%	



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26000684-01
Rapportdato: 30.03.2026
Batchnr.: EUAB75-26000684
Kundenr.: CA0025026

Analysereport

Prøvetype: DBU/GAB 0-16 mm


Prøvested: 101114

Prøvemærke:

Prøve ID: 18-03-2026

Lab prøvenr: 233-2026-00068401

kornstørrelsefordeling

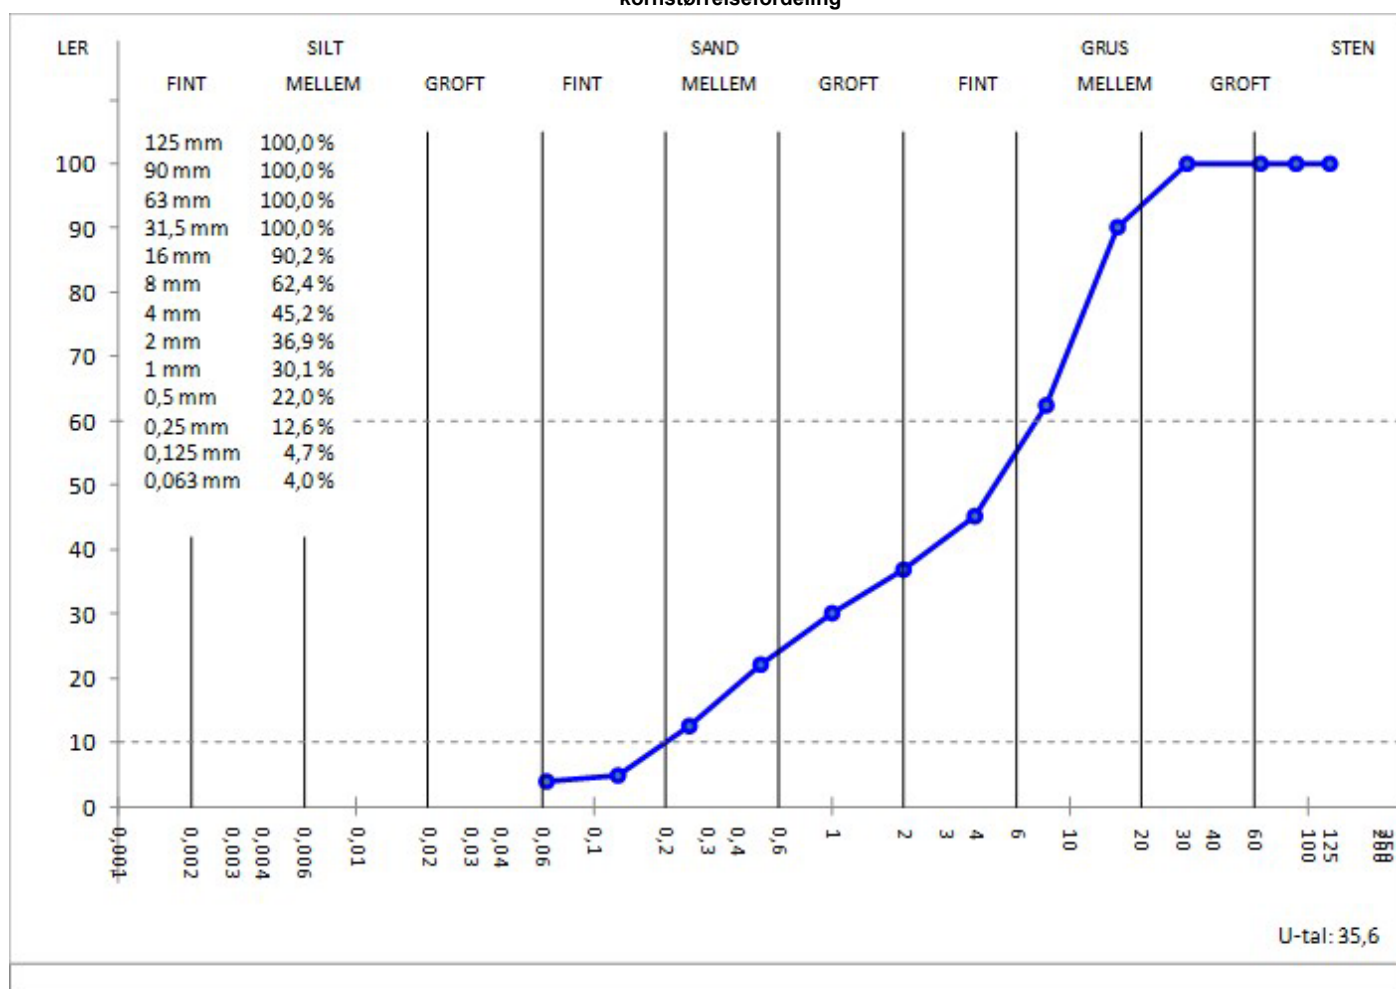

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.