



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 09.09.2026
Batchnr.: EUAB75-26003024
Kundenr.: CA0025026
Valideringskode: 5625C3BC11

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26003024-01**

Rekvirent

Roskilde Sten og Grus ApS - Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 08.09.2026 **Slut:** 09.09.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse
DS/EN ISO 17892-11:2019	17892-11 Bestemmelse af permeabilitet (2019)

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen



Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26003024-01
Rapportdato: 10.09.2026
Batchnr.: EUAB75-26003024
Kundenr.: CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	Filtergrus 0-8mm	Prøvested:	Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
Prøvemærke:	101407	Prøve ID:	27-08-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00302401	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 11,2 mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	99	%	
Gennemfald 4 mm	82	%	
Gennemfald 2 mm	75	%	
Gennemfald 1 mm	62	%	
Gennemfald 0,5 mm	38	%	
Gennemfald 0,25 mm	12	%	
Gennemfald 0,125 mm	3	%	
Gennemfald 0,063 mm	1.9	%	
Permeabilitetsprøvning			
Permeabilitetskoefficient	2.20E-04	m/sek.	




Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26003024-01
Rapportdato: 10.09.2026
Batchnr.: EUAB75-26003024
Kundenr.: CA0025026

Analysereport

Prøvetype:	Filtergrus 0-8mm	Prøvested:	Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
Prøvemærke:	101407	Prøve ID:	27-08-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00302401		

kornstørrelsefordeling

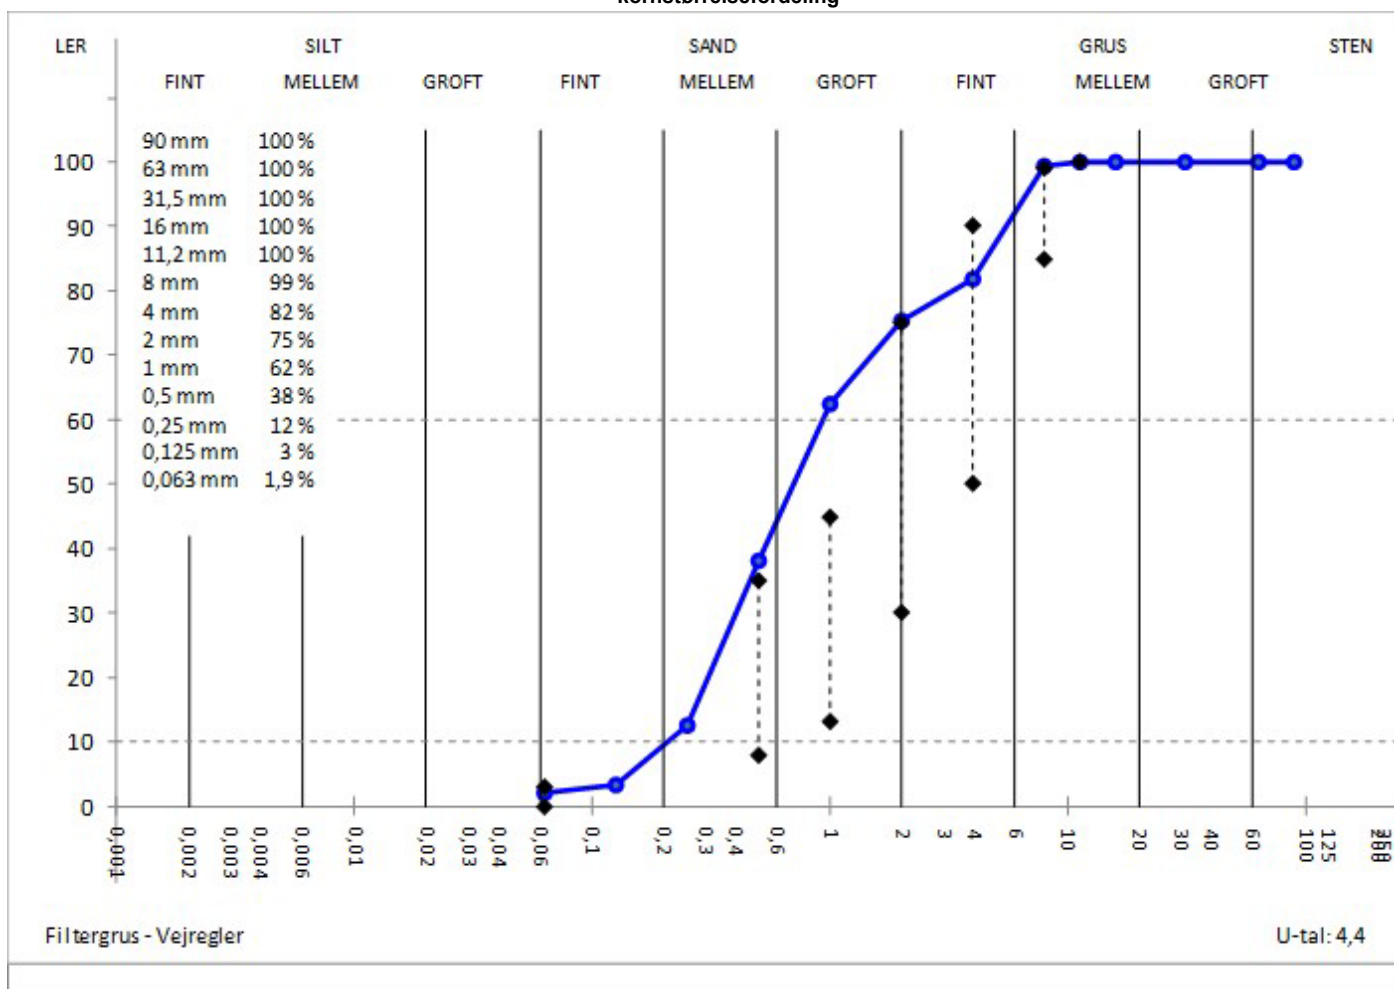



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm


Rapportnr.: AR-26-HP-26003024-01
Rapportdato: 10.09.2026
Batchnr.: EUAB75-26003024
Kundenr.: CA0025026

Analysereport

Prøvetype:	Filtergrus 0-8mm	Prøvested:	Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
Prøvemærke:	101407	Prøve ID:	27-08-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00302401		

permeabilitet

Diameter af rør (m), d	0,08
Diameter af prøve (m), D	0,19
Højde (m), l	0,19
Højde mellem bund af rør og top af prøve (m), hk	0,12

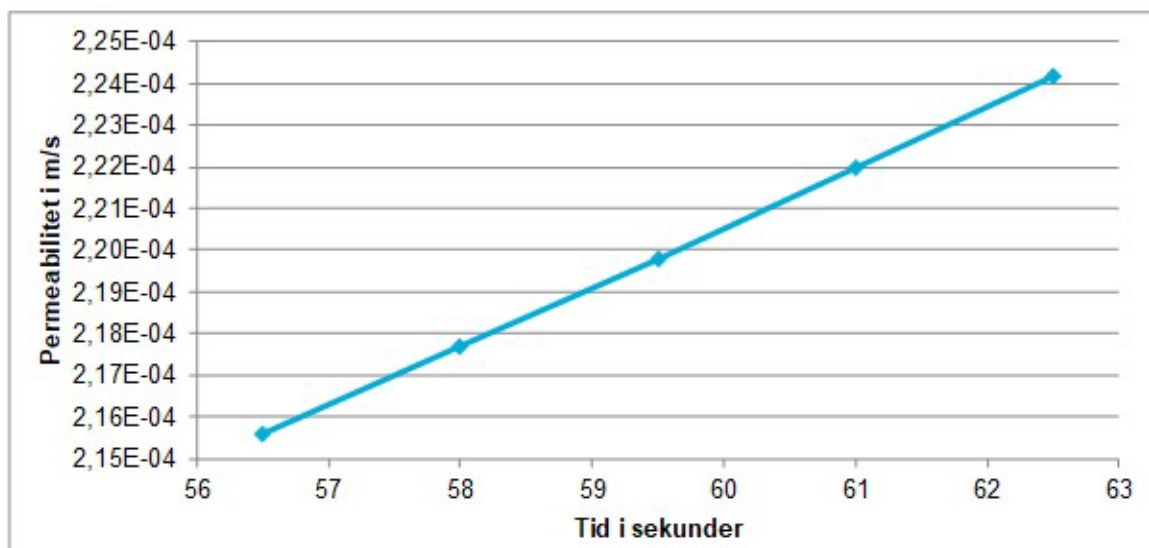

Måling nr	Tid (sek)	højde på rør (cm)	ln (h1/h2)	k (m/s)
0	55	145		
1	56,5	143,5	0,010	2,16E-04
2	58	142	0,010	2,18E-04
3	59,5	140,5	0,010	2,20E-04
4	61	139	0,010	2,22E-04
5	62,5	137,5	0,010	2,24E-04

Permeabilitetskoefficient, k

k (m/s)	2,20E-04
---------	----------

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.