VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

TEST Reg. nr. 179

Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 09.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003519
Kundenr.: CA0025026
Valideringskode: 985E8D2B35

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26003519-01**

Rekvirent

Roskilde Sten og Grus ApS - 121230 - afd. GLIM

Materialer

Sten

Analyseperiode

Start: 08.10.2026 **Slut:** 09.10.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Medmindre andet foreligger, vil resterende prøvemateriale blive bortkastet efter 1 måned.

eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

DANAK TEST Reg. nr. 179

Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26003519-01
Rapportdato: 09.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003519
Kundenr.: CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	Ærtesten 8-16 mm	**Prøvested:**	121230 - afd. GLIM
Prøvemærke:	8-16 mm ærtesten	**Prøve ID:**	07-10-2026

Lab prøvenr:	**233-2026-00351901**	**Enhed**
Sigteanalyse, tør		
Gennemfald 125mm	100	%
Gennemfald 90mm	100	%
Gennemfald 63mm	100	%
Gennemfald 45mm	100	%
Gennemfald 31,5mm	100	%
Gennemfald 22,4mm	100	%
Gennemfald 16mm	91	%
Gennemfald 11,2 mm	37	%
Gennemfald 8 mm	11	%
Gennemfald 5,6 mm	7	%
Gennemfald 4 mm	6	%
Gennemfald 2 mm	6	%
Gennemfald 1 mm	6	%
Gennemfald 0,5 mm	5	%
Gennemfald 0,25 mm	4	%
Gennemfald 0,125 mm	2	%
Gennemfald 0,063 mm	0.9	%

Tegnforklaring:
i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179

Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.:	AR-26-HP-26003519-01
Rapportdato:	09.10.2026
Batchnr.:	EUAB75-26003519
Kundenr.:	CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	Ærtesten 8-16 mm	**Prøvested:**	121230 - afd. GLIM
Prøvemærke:	8-16 mm ærtesten	**Prøve ID:**	07-10-2026
Lab prøvenr:	**233-2026-00351901**		

kornstørrelsefordeling

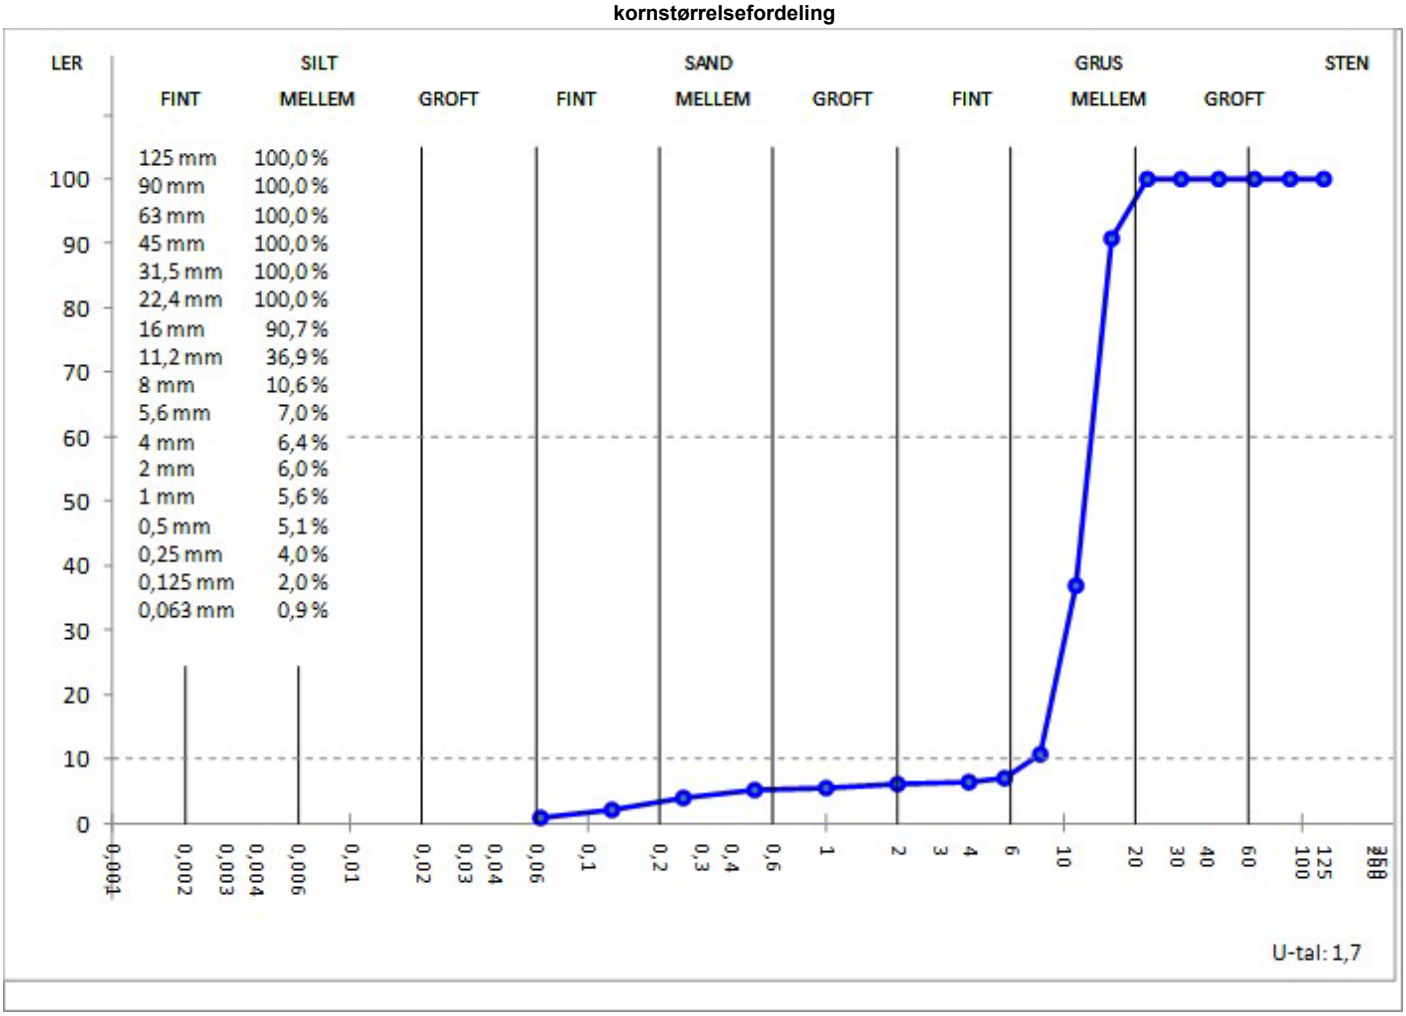

Tegnforklaring:
i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.