VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

DANAK TEST Reg. nr. 179

Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato:	12.10.2026
Batchnr.:	EUAB75-26003543
Kundenr.:	CA0025026
Valideringskode:	BB331F32C9

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26003543-01**

Rekvirent

Roskilde Sten og Grus ApS - 101114

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 09.10.2026 **Slut:** 12.10.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-5:2003	Vibrationsindstampning
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse
DS/EN ISO 17892-11:2019	17892-11 Bestemmelse af permeabilitet (2019)

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Medmindre andet foreligger, vil resterende prøvemateriale blive bortkastet efter 1 måned.

eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

DANAK TEST Reg. nr. 179

Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26003543-01
Rapportdato: 12.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003543
Kundenr.: CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	DBU/GAB 0-16 mm	**Prøvested:**	101114
Prøvemærke:	DBU/GAB 0-16 mm	**Prøve ID:**	06-10-2026

Lab prøvenr:	**233-2026-00354301**	**Enhed**
Sigteanalyse, våd		
Gennemfald 125mm	100	%
Gennemfald 90mm	100	%
Gennemfald 63mm	100	%
Gennemfald 31,5mm	100	%
Gennemfald 16mm	92	%
Gennemfald 8 mm	62	%
Gennemfald 4 mm	48	%
Gennemfald 2 mm	41	%
Gennemfald 1 mm	33	%
Gennemfald 0,5 mm	24	%
Gennemfald 0,25 mm	13	%
Gennemfald 0,125 mm	6	%
Gennemfald 0,063 mm	3.8	%
Vibrationsindstampning		
Maksimal tørdensitet	2.13	Mgram/m³
Optimalt vandindhold	7.5	%
Permeabiltetsprøvning		
Permeabilitetskoefficient	2.86E-06	m/sek.

Tegnforklaring:
i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179


Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.:	AR-26-HP-26003543-01
Rapportdato:	12.10.2026
Batchnr.:	EUAB75-26003543
Kundenr.:	CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	DBU/GAB 0-16 mm	**Prøvested:**	101114
Prøvemærke:	DBU/GAB 0-16 mm	**Prøve ID:**	06-10-2026
Lab prøvenr:	**233-2026-00354301**		

kornstørrelsefordeling

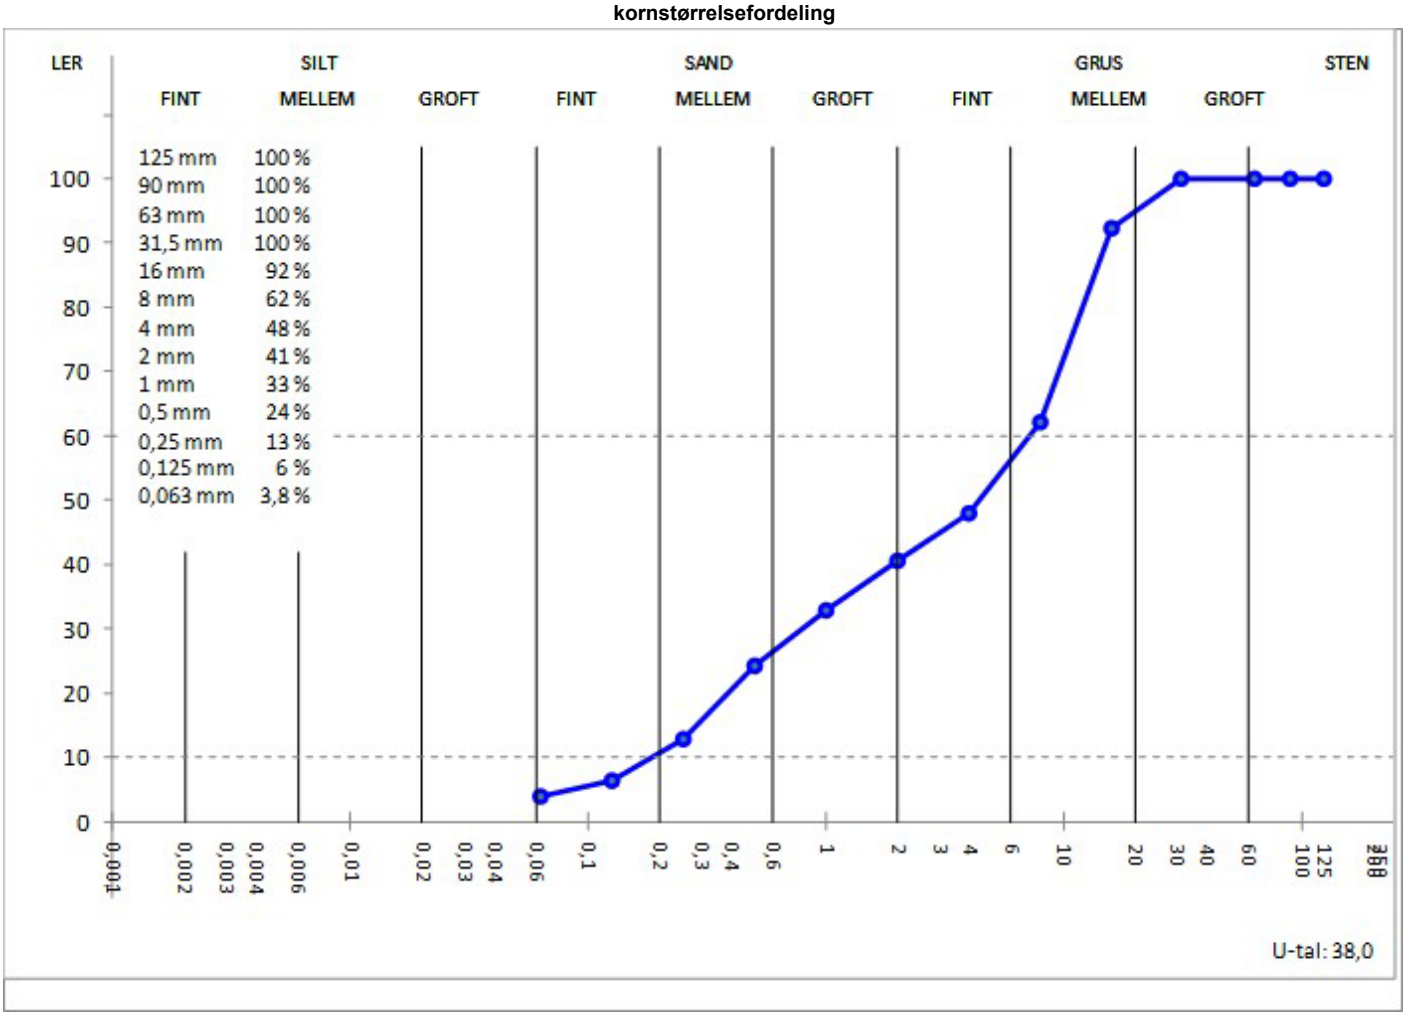

Tegnforklaring:
i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

ilac-MRA DANAK TEST Reg. nr. 179

Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26003543-01
Rapportdato: 12.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003543
Kundenr.: CA0025026


Analyserapport

Prøvetype: DBU/GAB 0-16 mm **Prøvested:** 101114
Prøvemærke: DBU/GAB 0-16 mm **Prøve ID:** 06-10-2026

Lab prøvenr: **233-2026-00354301**

permeabilitet

Diameter af rør (m), d	0,08
Diameter af prøve (m), D	0,19
Højde (m), l	0,19
Højde mellem bund af rør og top af prøve (m), hk	0,12

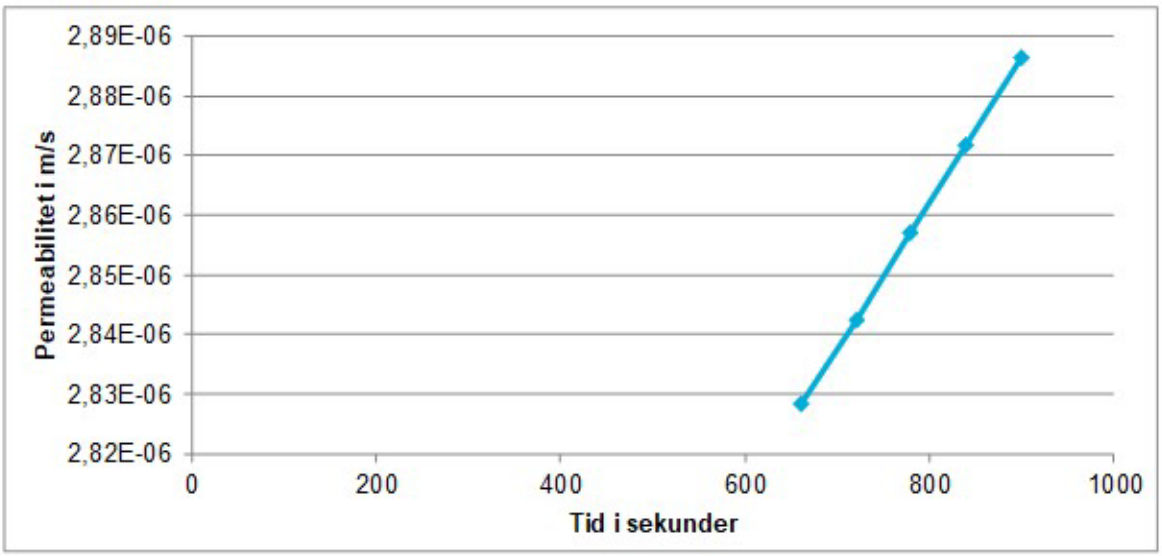

Måling nr	Tid (sek)	højde på rør (cm)	ln (h1/h2)	k (m/s)
0	600	187		
1	660	186	0,005	2,83E-06
2	720	185	0,005	2,84E-06
3	780	184	0,005	2,86E-06
4	840	183	0,005	2,87E-06
5	900	182	0,005	2,89E-06

Permeabilitetskoefficient, k

k (m/s)	2,86E-06

Tegnforklaring:
i.m.: ikke målelig
*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.